

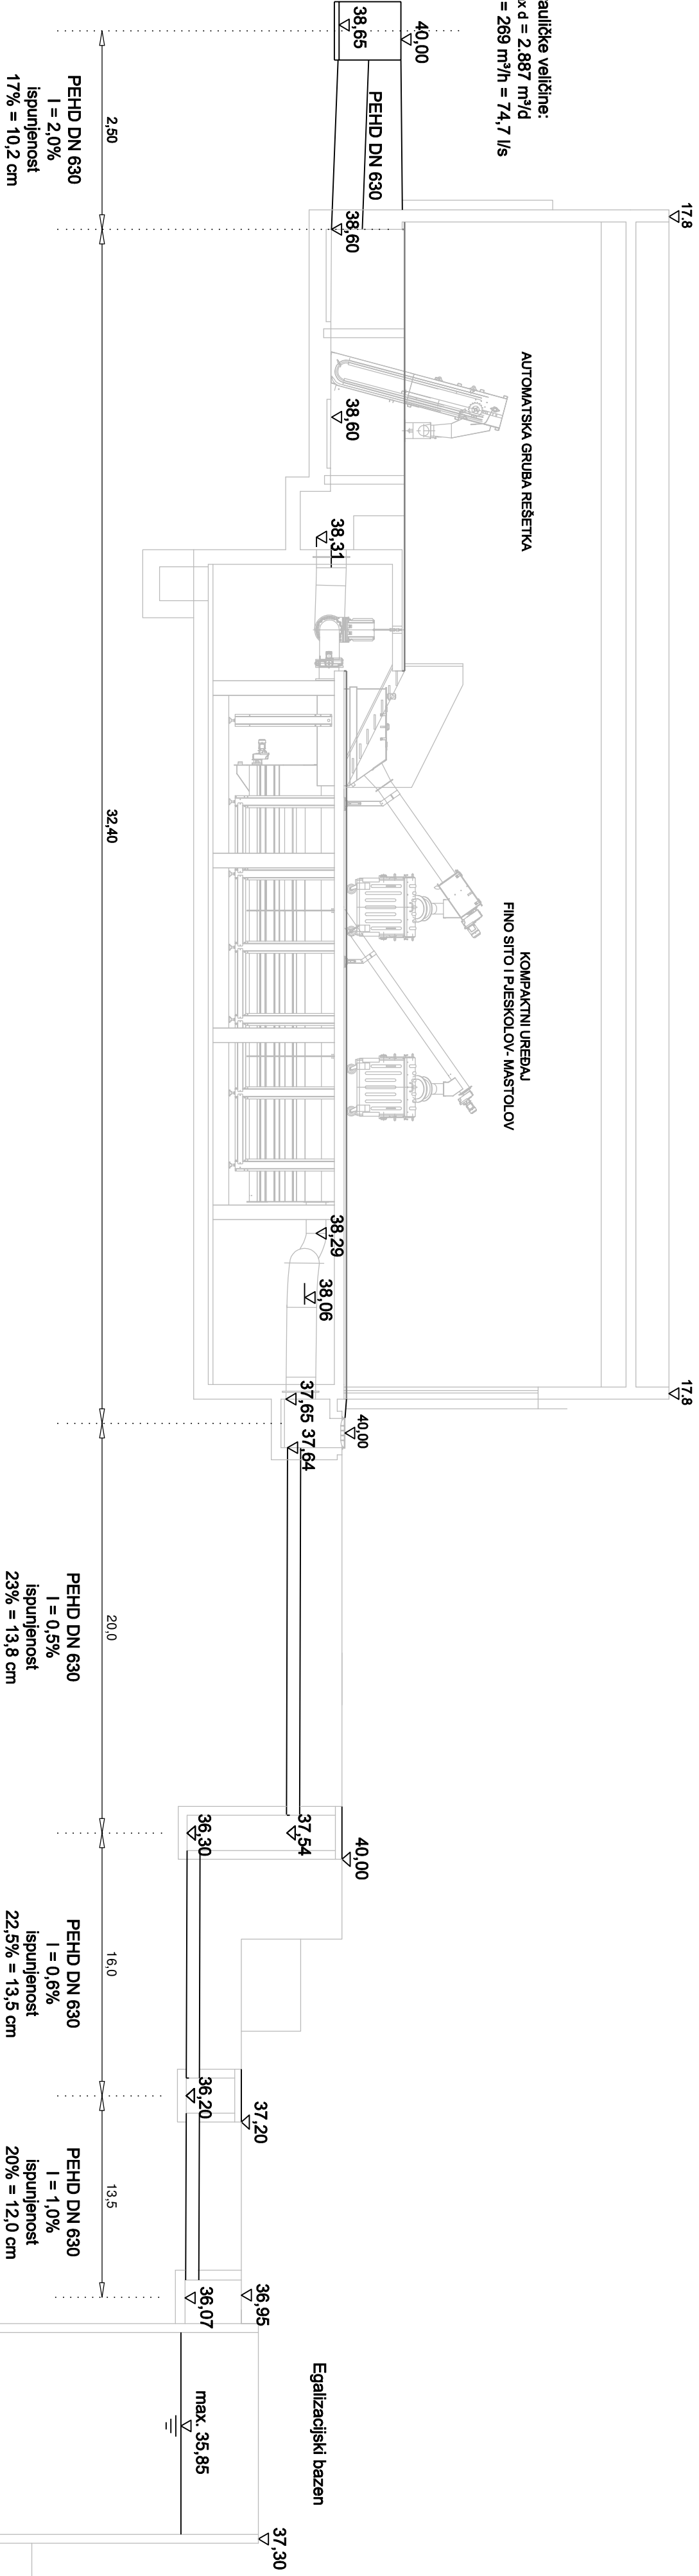


Hidrauličke veličine:
Qmax d = 2.887 m³/d
Qmax 10h = 289 m³/h = 74,7 l/s



SBR - reaktori
h = 6,50 m
kapacitet dekantera
q = 289 m³/h = 80,3 l/s



flumunjevo <small>izlask</small>		Zag. oznaka projekta:		Građevina:	
Projektant:		Broj projekta:		UPOV-i odvodnih područja Malinska-Ninjeve,	
Antonijski Matić, diplomirani inženjer		0915		Krk, Baška, Puntar, Klimno-šilj i Omišalj	
Investitor:		Ponikve Voda d.o.o. Krk		Datum:	
Suradnik:		Računski nadzor:		KONCEPCIJSKO RJEŠENJE	
dr. Edhem Salihović, dipl. inženjer		Stručni nadzor:		Mjerna	
Marko Kobas, diplomirani inženjer		Jasna Kolarić, arhitekt		Broj lista:	
Mjesto:		SHEMA TOKA VODE - UPOV BAŠKA		9	